



給水栓水(水道水)検査地点

第2配水池系【みどり色】
給水エリア：大芝・大泉・北原・北殿
給水水源：92%第6水源(大泉川)を浄水し給水
その他は広域水道用水企業団より受水

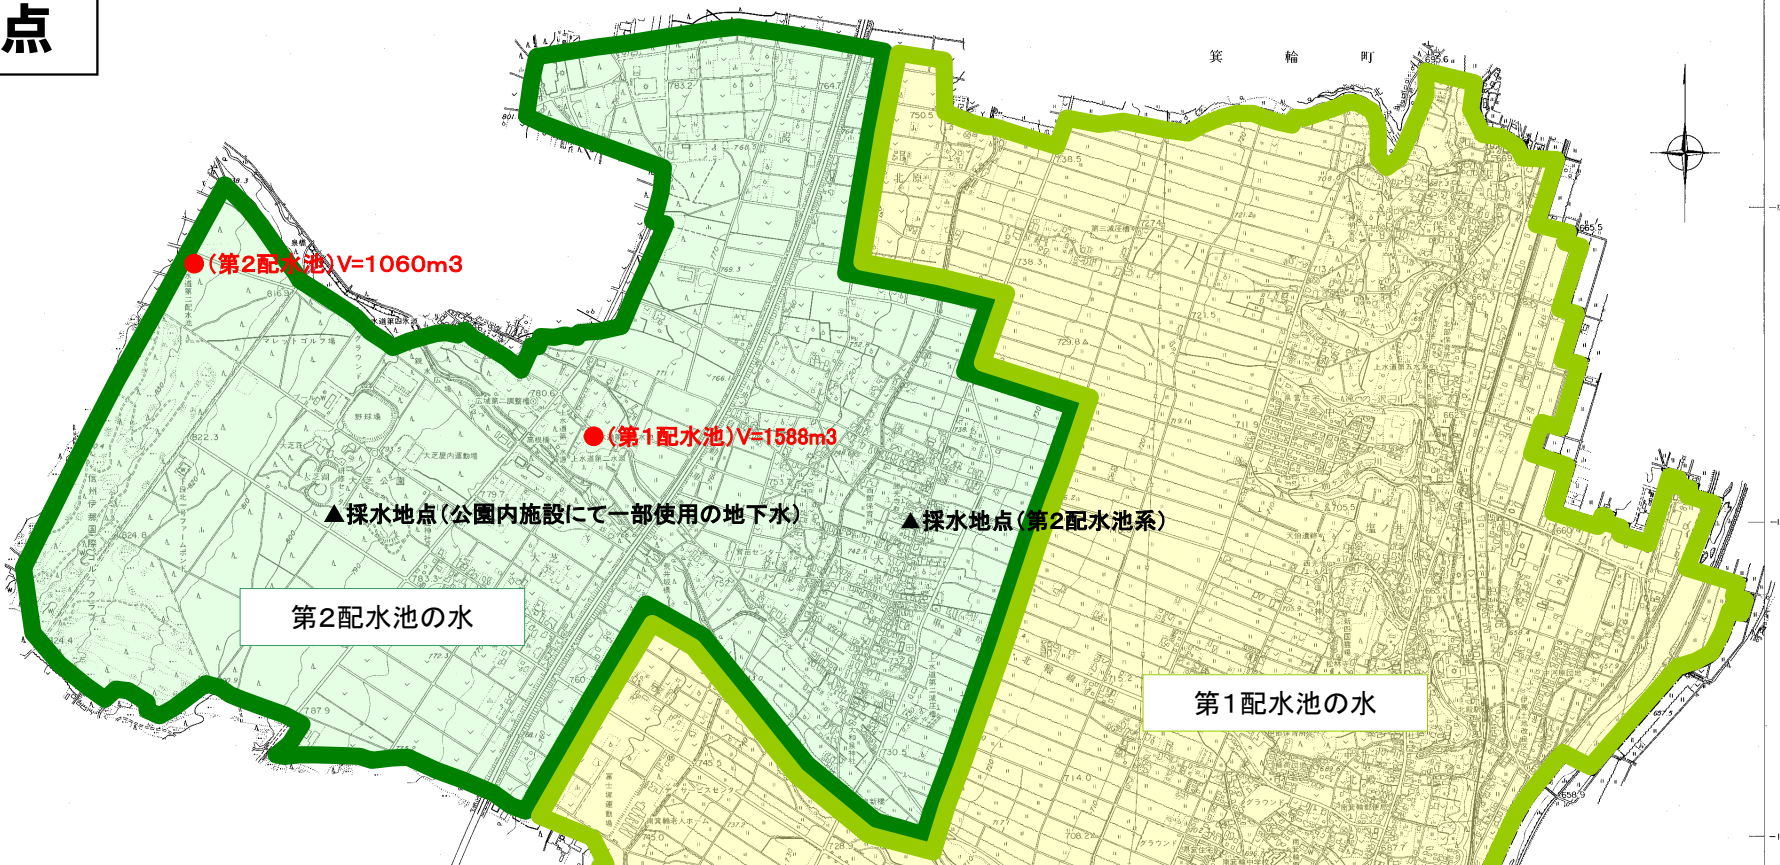

南原配水池系【あか色】
給水エリア：南原・沢尻・伊那市の一部
給水水源：100%広域水道用水企業団より受水

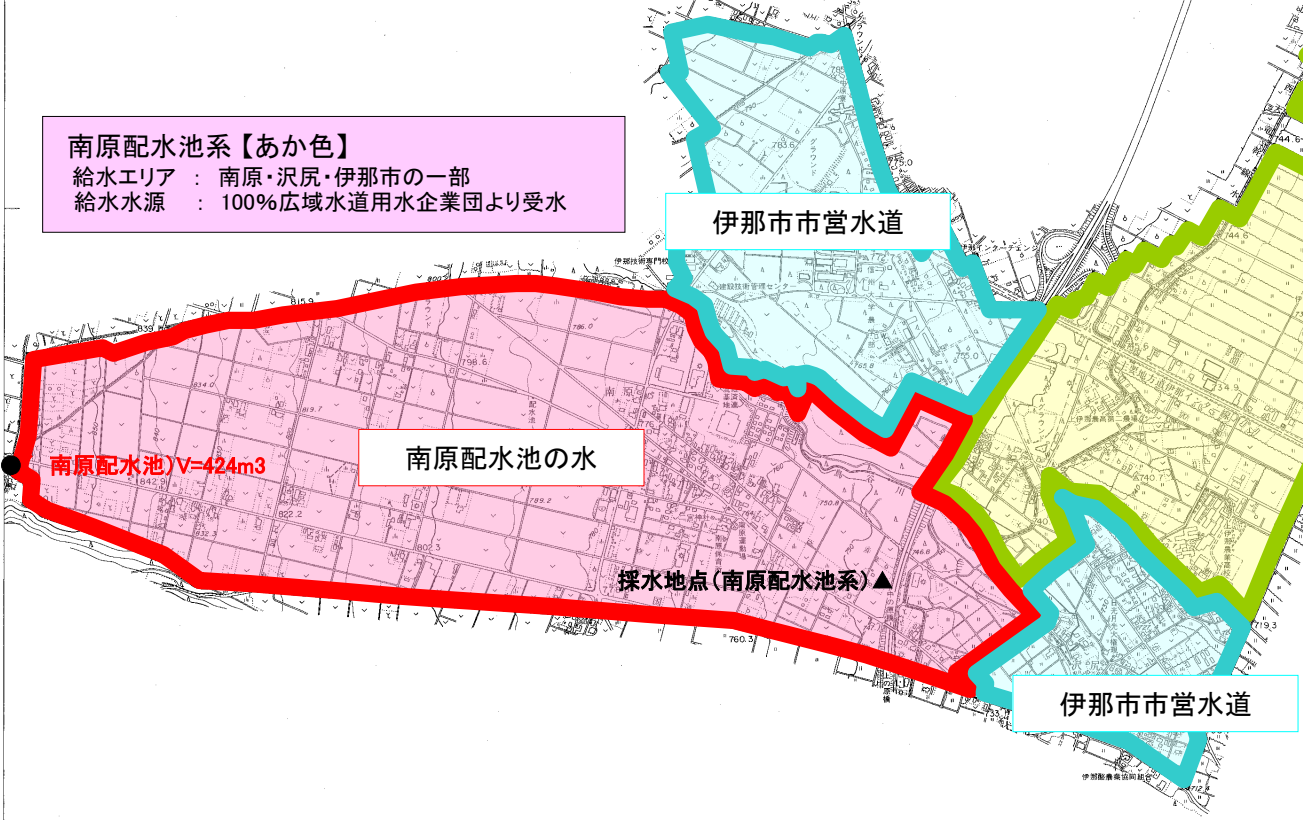

第1配水池系【き色】
給水エリア：久保・中込・塩ノ井・北殿・南殿・田畑・大泉・神子柴(一部)・沢尻(一部)
給水水源：100%広域水道用水企業団より受水



▲探水地点(第1配水池系)
(毎日検査のみ)